

Офис продаж:
г.Новосибирск, ул.1905 года 83, помещ 9
7 (901) 450 09 00 (WSP)
mail: tktriton01@mail.ru
Сайт: www.tktriton.ru




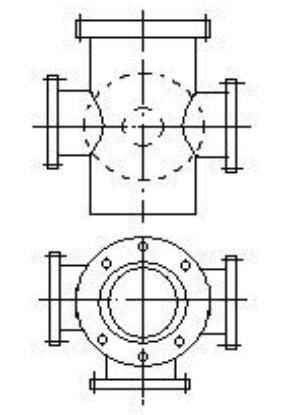
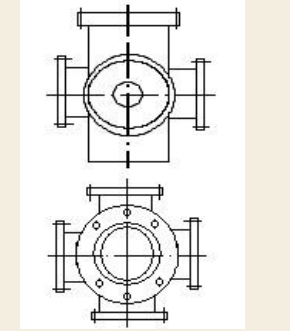

Прайс-лист действителен с





20.01.2022

2.ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пожарная подставка используется вместе с гидрантом, она служит основанием для него и способна разделить общий поток воды за счет отводов, которых может быть до четырех

2.3. Пожарные подставки стальные подземные ГОСТ

Наименование	Изображение	Размеры	Цена	Эскиз
Подставка пожарная двойная фланцевая (ППДФ, ППФ)		ДУ 100	7 706	
		ДУ 150	9 230	
		ДУ 200	13 134	
		ДУ 250	16 465	
		ДУ 300	16 696	
Подставка пожарная тройная фланцевая (ППТФ)		100x100	9 261	
		150x100	10 972	
		150x150	11 598	
		200x100	15 690	
		200x150	16 345	
		200x200	17 514	
		250x250	23 380	
		250x200	21 245	
		300x150	18 684	
		300x300	25 298	
Подставка пожарная крестовая фланцевая (ППКФ)		100x100	10 803	
		150x100	12 750	
		150x150	13 895	
		200x150	18 012	
		200x200	22 565	
		250x250	29 874	
Подставка пожарная сварная (ППС)		L = 300 / с дном	4226/4810	
		L = 350 /с дном	4608/5201	

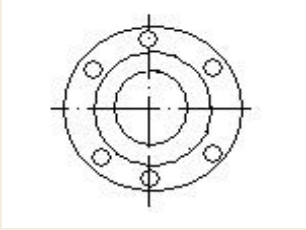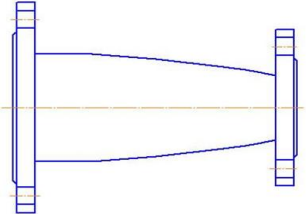Фланец пожарного гидранта (ФГ) PN1,0 Мпа и 1,6 Мпа			1996	
Переход фланцевый ХФ		200x150 150x100 и др.	7584	Переход фланцевый ХФ 
Кресты и тройники фланцевые (КФ, ТФ)	Крест фланцевый КФ  фланцевый ТФ 	100*100 150*100 150*150 200*100 200*150 200*200 250*250 300*100/200/300	от 8470	Эксплуатация тройников и крестов допускается в системе холодного водоснабжения при температуре до 50° С и давлением до 1,0 МПа. Строительные длины по ГОСТ 5525-88. На изделиях используются фланцы по ГОСТ 12820-80, присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80. Материал: сталь 20.

Изготавливаются подставки под пожарный гидрант сваркой из труб D219 с наружным диаметром фланца под гидрант 330 мм. Подобные подставки являются частями трубопроводов, соединяются на водопроводные сети с рабочим давлением воды до 1,0МПа (10 кг/см2) и используются для монтажа пожарных гидрантов.

Руководителю

«08» апреля 2021 г
№ 21

Уведомляем Вас, что пожарные подставки и тройники фланцевые, переходы фланцевые, фланец ФПГ, являются монтажными элементами и не подлежат обязательной пожарной сертификации.

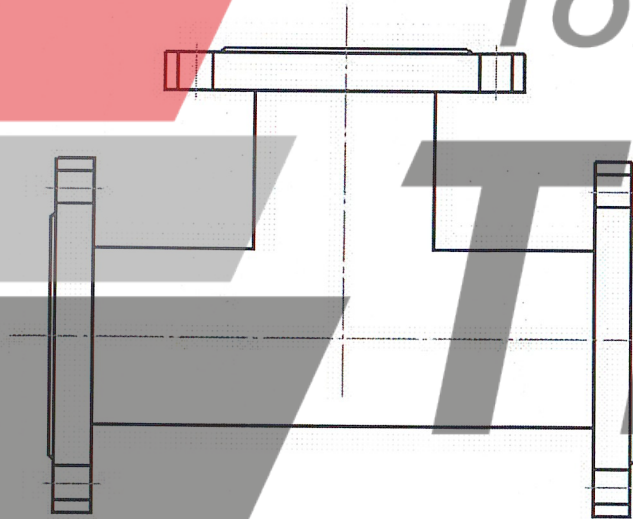
С уважением,
Директор ООО «ТРИТОН»



Петрица О.

Графическое изображение изделия:

Тройник фланцевый ТФ



ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

ТРИТОН

ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ТФ
(стальной)

ПАСПОРТ

ЖЕЛЕЗНОЕ НАЧАЛО

*Строительные длины по ГОСТ 5525-88

*Фланцы плоские по ГОСТ 12820-80

*Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тройник фланцевый ТФ

Условный проход ДУ	Количество (штук)
400х150	2

изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Марушков П. В.

расшифровка подписи

27.12 2021 г.
год, месяц, число

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Тройник фланцевый ТФ изготавливается в соответствии с требованиями технической документации из материала Ст.3 или Ст.20.

Тройник фланцевый ТФ предназначен для соединения стальных и полиэтиленовых труб.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тройники фланцевые ТФ изготавливают в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Эксплуатация тройников фланцевых ТФ допускается в системе холодного водоснабжения при температуре до 50° С и давлением до 1,6 МПа.

Строительные длины по ГОСТ 5525-88. На тройнике фланцевом ТФ используются фланцы по ГОСТ 12820-80 (РУ 10), присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- тройник фланцевый ТФ;
- паспорт 1 шт. на партию не более 20 шт., отправляемую в один адрес. (кол-во и размеры тройников прописываются в паспорте)

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже тройников и производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие тройников фланцевых ТФ требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

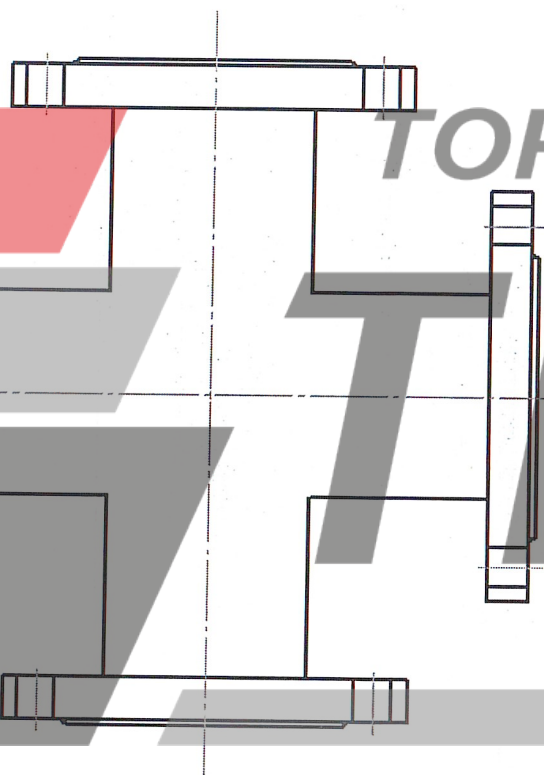
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода подставки в эксплуатацию.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается перевозить тройники всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

Графическое изображение изделия:

Крест фланцевый КФ



ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ КФ
(стальной)

ПАСПОРТ

ЖЕЛЕЗНОЕ НАЧАЛО

*Строительные длины по ГОСТ 5525-88

*Фланцы плоские по ГОСТ 12820-80

*Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Крест фланцевый КФ изготавливается в соответствии с требованиями технической документации из материала Ст.3 или Ст.20.

Крест фланцевый КФ предназначен для соединения стальных и полиэтиленовых труб.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кресты фланцевые КФ изготавливают в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Эксплуатация крестов фланцевых КФ допускается в системе холодного водоснабжения при температуре до 50° С и давлением до 1,6 МПа.

Строительные длины по ГОСТ 5525-88. На кресте фланцевом КФ используются фланцы по ГОСТ 12820-80 (РУ10), присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. крест фланцевый КФ;
2. паспорт 1 шт. на партию не более 20 шт., отправляемую в один адрес. (кол-во и размеры тройников прописываются в паспорте)

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже крестов и производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037.

Крест фланцевый КФ

Условный проход ДУ	Количество (штук)
150х150	1

изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации

МП  Начальник ОТК
Дьяченко О.Н. 27/12 2017 г.
расшифровка подписи год, месяц, число

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие крестов фланцевых КФ требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода подставки в эксплуатацию.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается перевозить кресты всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

**ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ СВАРНАЯ
КРЕСТОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ
ППКФ ДУ 150×150**

ТРИТОН

ПАСПОРТ

T5005-1222.00.00.000 ПС

ЖЕЛЕЗНОЕ НАЧАЛО

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подставка пожарная изготавливается в соответствии с требованиями черт. Т5005-1222.00.00.000 СБ из материала Сталь 3

Подставка устанавливается в водопроводной сети и предназначена для крепления пожарного гидранта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подставки пожарные изготавливают в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Соединительные части должны выдерживать гидравлическое давление 1,0 МПа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. подставка пожарная;
2. паспорт 1 шт. на партию не более 20 шт., отправляемую в один адрес.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже подставки и производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка пожарная

наименование изделия

Т5005-1222.00.00.000 СБ

обозначение

ППКФ 150x150 - 1шт

изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

расшифровка подписи

27.12 20*21* г.

год, месяц, число

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подставки пожарной требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода подставки в эксплуатацию.

Дата изготовления указана в сопроводительной документации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается перевозить подставки всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подставка пожарная изготавливается в соответствии с требованиями черт. Т5005-1168.00.00.000/Т5005-1169.00.00.000 из материала Сталь 3.

Подставка устанавливается в водопроводной сети и предназначена для крепления пожарного гидранта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подставки пожарные изготавливают в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Соединительные части должны выдерживать гидравлическое давление 1,6 МПа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. подставка пожарная;
2. паспорт 1 шт. на партию не более 20 шт., отправляемую в один адрес.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже подставки и производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
<u>Подставка пожарная</u> наименование изделия	<u>Т5005-1168.00.00.004 / Т5005-1169.00.00.0025 СБ</u> обозначение
изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации.	
МП _____	Начальник ОТК _____ 2021 г
расшифровка подписи _____ год, месяц, число _____	

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

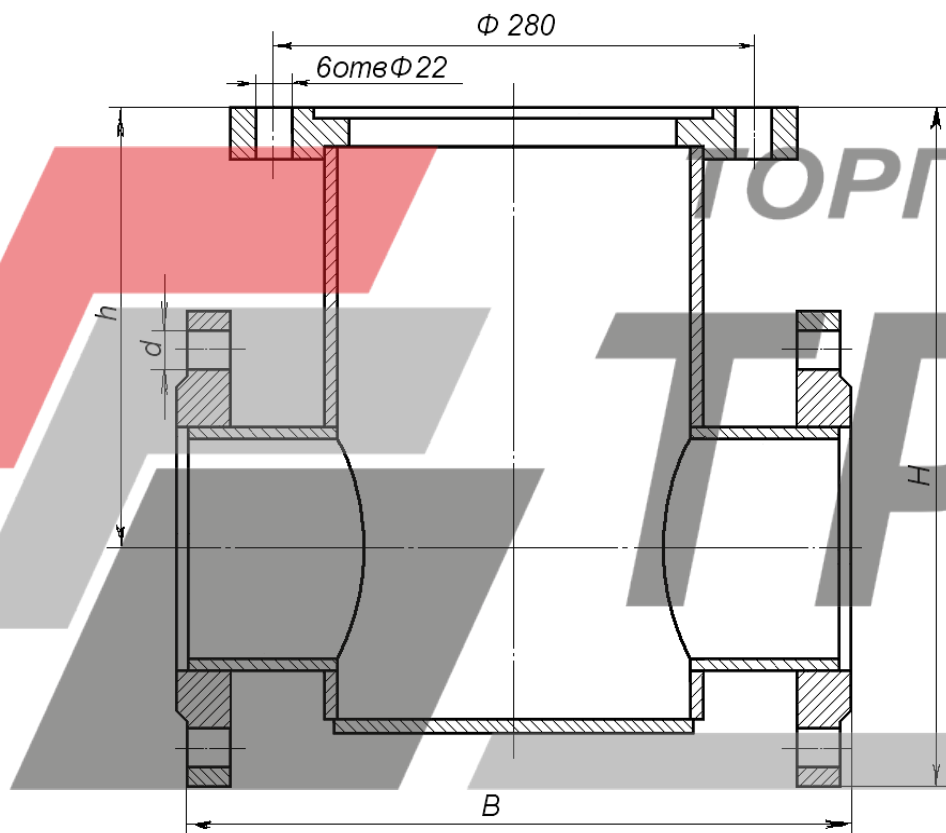
Изготовитель гарантирует соответствие подставки пожарной требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода подставки в эксплуатацию.

Дата изготовления указана в сопроводительной документации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается перевозить подставки всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.



ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

ПОСТАВКА ПОЖАРНАЯ СВАРНАЯ
ДУ 100; ДУ 150

ПАСПОРТ

T5005-1168.00.00.004 ПС

T5005-1169.00.00.0025 ПС

ЖЕЛЕЗНОЕ НАЧАЛО

	Ду 100	Ду 150
<i>d</i>	8 отв Φ 18	8 отв Φ 22
<i>h</i>	260	270
<i>H</i>	370	410
<i>B</i>	400	440

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка пожарная Т5005-1170.00.00.000 ПС /1171.00.00.000 ПС СБ

наименование изделия

обозначение

изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Дьяченко О.Н.

20 г.

расшифровка подписи

год, месяц, число

1. Назначение изделия

Подставка пожарная изготавливается в соответствии с требованиями черт. Т5005-1170.00.00.000 ПС /1171.00.00.000 ПС из материала Сталь 20.

Подставка устанавливается в водопроводной сети и предназначена для крепления пожарного гидранта.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подставки пожарные изготовляют в соответствии с требованиями конструкторской документации. Строительные длины по ГОСТ 5525-88. На подставке используются фланцы по ГОСТ 12820-80, присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 PN 1,0 МПа.

Соединительные части должны выдерживать гидравлическое давление 1,0 МПа.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. подставка пожарная;
2. паспорт 1 шт. на партию не более 20 шт., отправляемую в один адрес.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже подставки и производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подставки пожарной требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

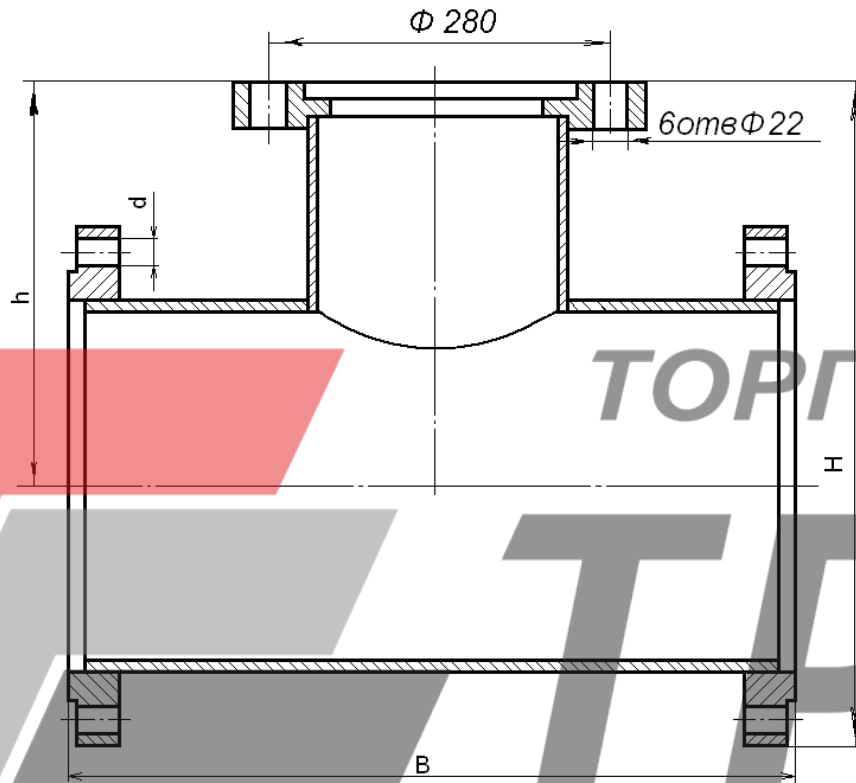
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода подставки в эксплуатацию.

Дата изготовления указана в сопроводительной документации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается перевозить подставки всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.

ООО «ТРИТОН»



ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ДВОЙНАЯ
ФЛАНЦЕВАЯ СВАРНАЯ
ППДФ ДУ 200; ДУ 250; ДУ 300

ПАСПОРТ

Т5005-1170.00.00.00 ПС

Т5005-1171.00.00.000 ПС

	Ду 200	Ду 250	Ду 300
d	8 отв Φ 22	12 отв Φ 22	12 отв Φ 22
h	275	300	340
H	440	490	560
B	500	600	600

ЖЕЛЕЗНОЕ НАЧАЛО